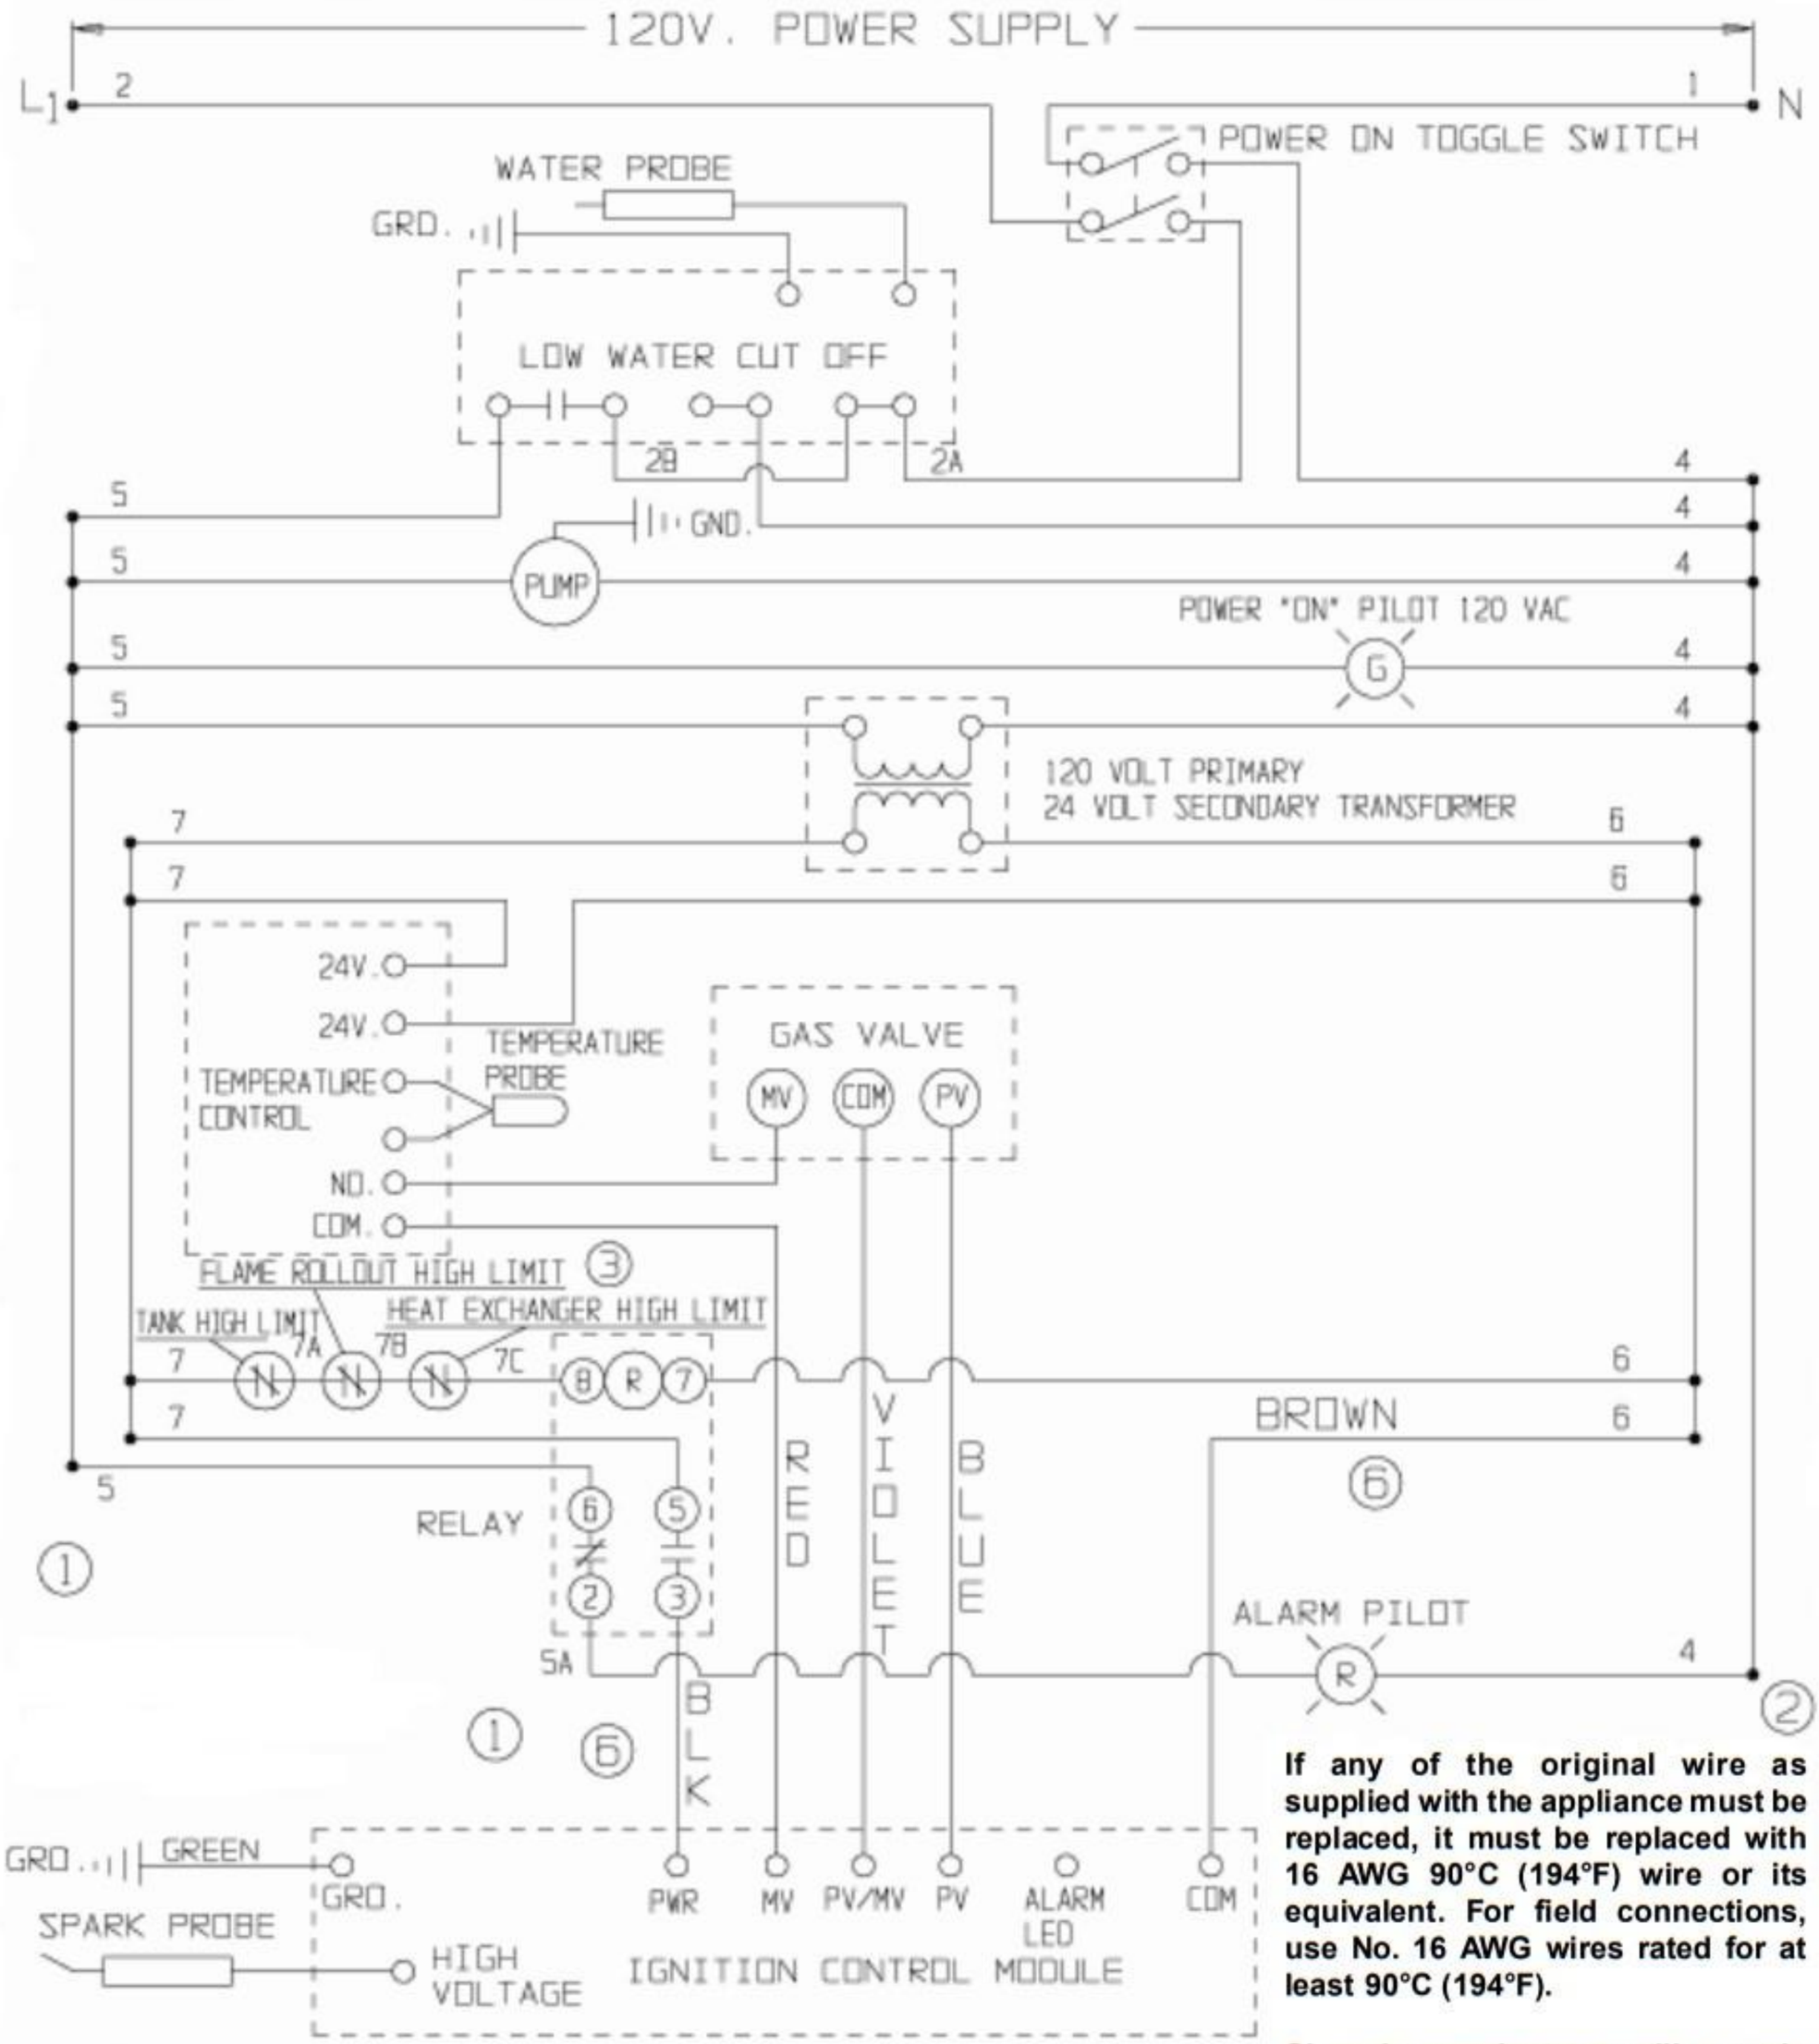

If any of the original wire as supplied with the appliance must be replaced, it must be replaced with 16 AWG 90°C (194°F) wire or its equivalent. For field connections, use No. 16 AWG wires rated for at least 90°C (194°F).

Si un des conducteurs utilise sur le terrain ou d'origine fourni avec l'appareil doit etre remplace, il doit etre remplace par un conducteur 16 AWG 90°C., ou l'equivalent.